


Brasil 2 x 0 Costa Rica | 22/06/2018 iniciado às 09h00

Durante o jogo da Seleção Brasileira contra a Seleção da Costa Rica, o consumo de energia no Sistema Interligado Nacional – SIN apresentou o comportamento exposto na figura a seguir, onde estão mostradas as curvas de carga desse dia e a do dia 15/06/2018 (sexta-feira), quando não houve qualquer evento de relevância nacional.

Ressalta-se que as medidas operativas adotadas pelos Agentes de Operação, sob a coordenação do ONS, conforme previsto na Nota Técnica ONS NT-0062/2018 e no documento normativo MOP/ONS 186-S/2018 asseguraram a normalidade da operação do SIN com a manutenção dos padrões de qualidade e segurança de suprimento de energia elétrica.

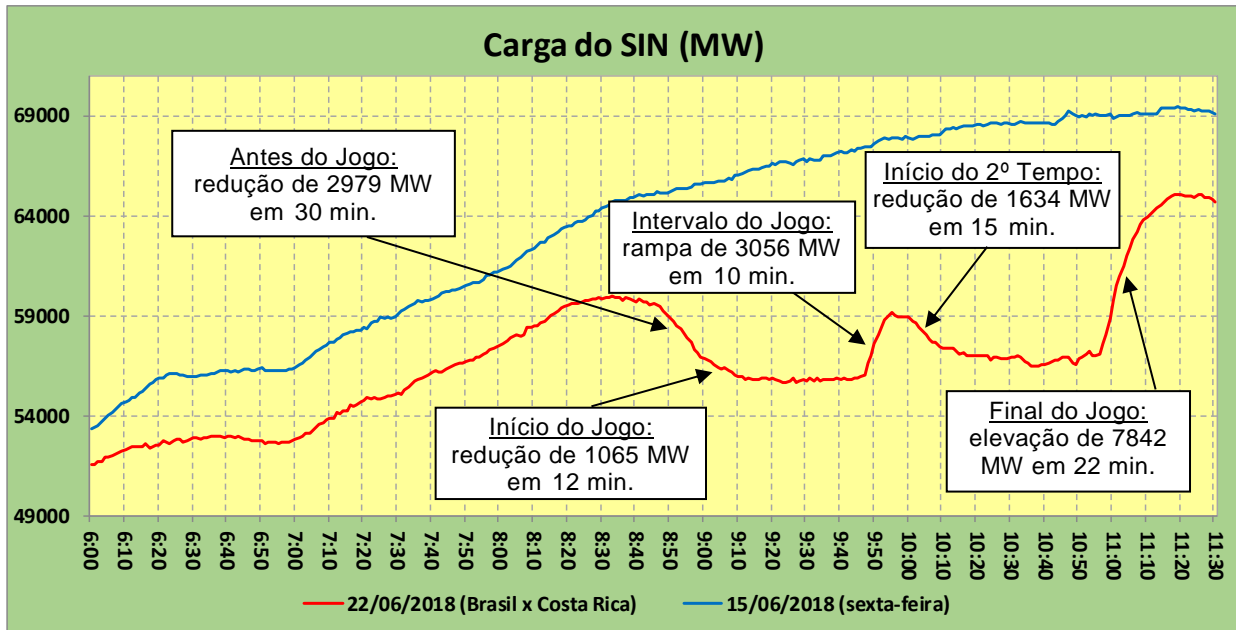

Nas primeiras horas do dia do jogo, a carga encontrava-se cerca de 3300 MW abaixo da observada em uma sexta-feira normal.

Antes do início do jogo, a partir das 08h30min, observou-se uma rampa de redução de carga de 2979 MW em 00h30min.

No início do jogo observou-se uma rampa com redução de carga de 1065 MW em 12 minutos.

Durante o primeiro tempo, a média de carga observada nesse período foi de 8800 MW inferior a uma sexta-feira normal.

No intervalo do jogo, observou-se uma rampa com crescimento de carga de 3056 MW em 10 minutos.



No início do segundo tempo, observou-se uma rampa com redução de carga de 1634 MW em 15 minutos.

Durante o segundo tempo, a média de carga observada nesse período foi de 11000 MW inferior a uma sexta-feira normal.

Logo após o término do jogo, observou-se uma rampa de carga, com elevação de 7842 MW em 22 minutos.