


Croácia 2 x 4 França | 15/07/2018 iniciado às 12h00

Durante o jogo da Seleção da Croácia contra a Seleção da França, final da Copa do Mundo da FIFA 2018, o consumo de energia no Sistema Interligado Nacional – SIN apresentou o comportamento exposto na figura a seguir, onde estão mostradas as curvas de carga desse dia e a do dia 10/06/2018 (domingo), quando não houve qualquer evento de relevância nacional.

Ressalta-se que as medidas operativas adotadas pelos Agentes de Operação, sob a coordenação do ONS, conforme previsto na Nota Técnica ONS NT-0062/2018 e no documento normativo MOP/ONS 226-S/2018 asseguraram a normalidade da operação do SIN com a manutenção dos padrões de qualidade e segurança de suprimento de energia elétrica.

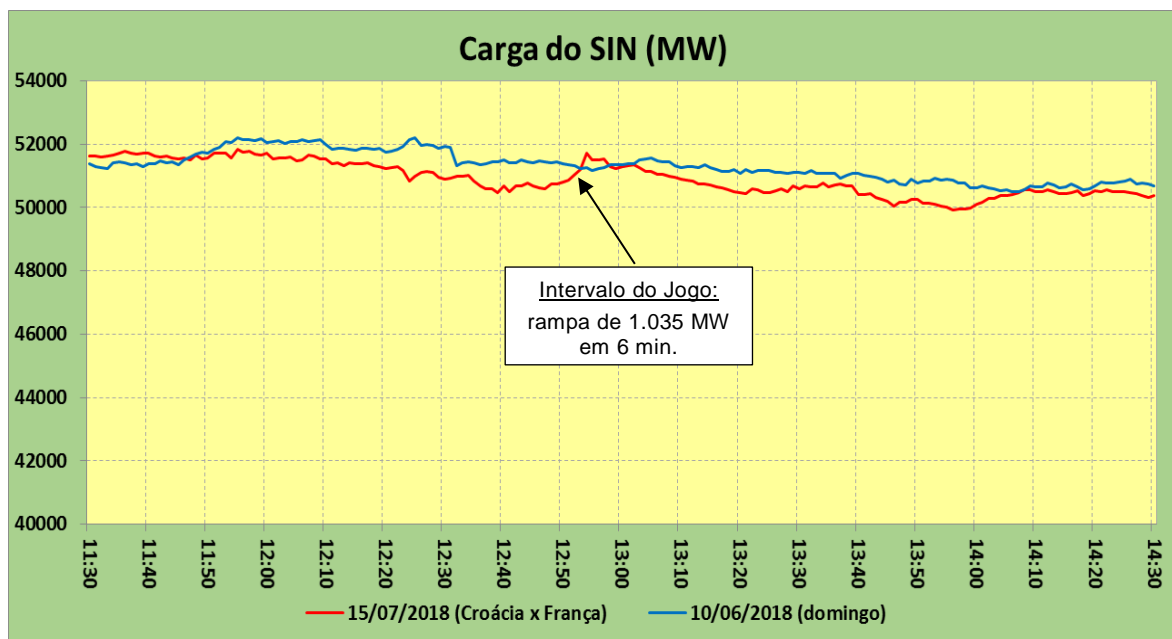

Nos momentos que antecederam o jogo até o final do primeiro tempo, o comportamento da carga não apresentou diferença significativa em comparação ao dia 10/06/2018 (domingo), ficando em média 120 MW abaixo desse domingo típico, por fatores não relacionados ao jogo.

No intervalo do jogo, observou-se uma rampa com crescimento de carga de 1.035 MW em 6 minutos.

Durante o segundo tempo e logo após o término do jogo o comportamento da carga também não apresentou diferença significativa em comparação ao dia 10/06/2018 (domingo).